

Восстановление и ремонт антикоррозийной защиты бака кислых вод для ПАО «Мосэнерго»

Общий вид



Снятие старого покрытия и
подготовка поверхности




Подготовка поверхности

- Дробеструйная очистка поверхности в соответствии со стандартом SA 2,5 ближе к 3.
- Обеспыливание и обезжиривание поверхности



Восстановление геометрии металла и усиление сварных швов

- Заделка язв и кротовин ремонтным составом серии Коррогласс (пр-ва Corrocoat LTD, Великобритания);
- Ламинация сварных швов, углов и стыков мультнаправленной стеклотканью со смолой L600 (пр-ва Corrocoat LTD, Великобритания);

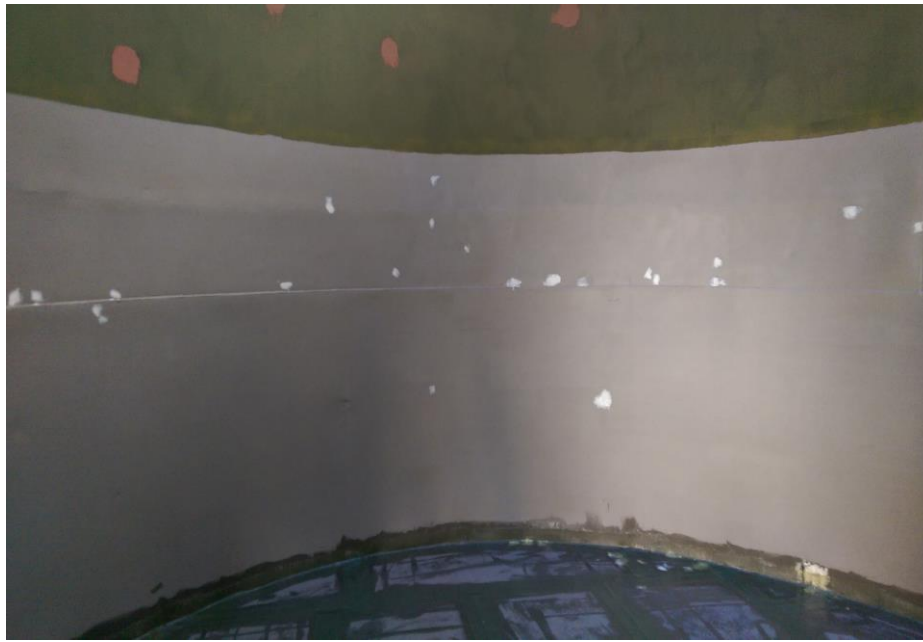


Нанесение основного защитного покрытия

- Нанесение 1-го слоя защитного покрытия серии Полигласс (пр-ва Соггосоат LTD, Великобритания), общей толщиной сухой пленки около 600 мкм;
- Нанесение 2-го слоя защитного покрытия серии Полигласс (пр-ва Соггосоат LTD, Великобритания), общей толщиной сухой пленки около 600 мкм;

Общая толщина сухой пленки покрытия:

На стенах – 1000-1200мкм;

На днище – около 600-800мкм.

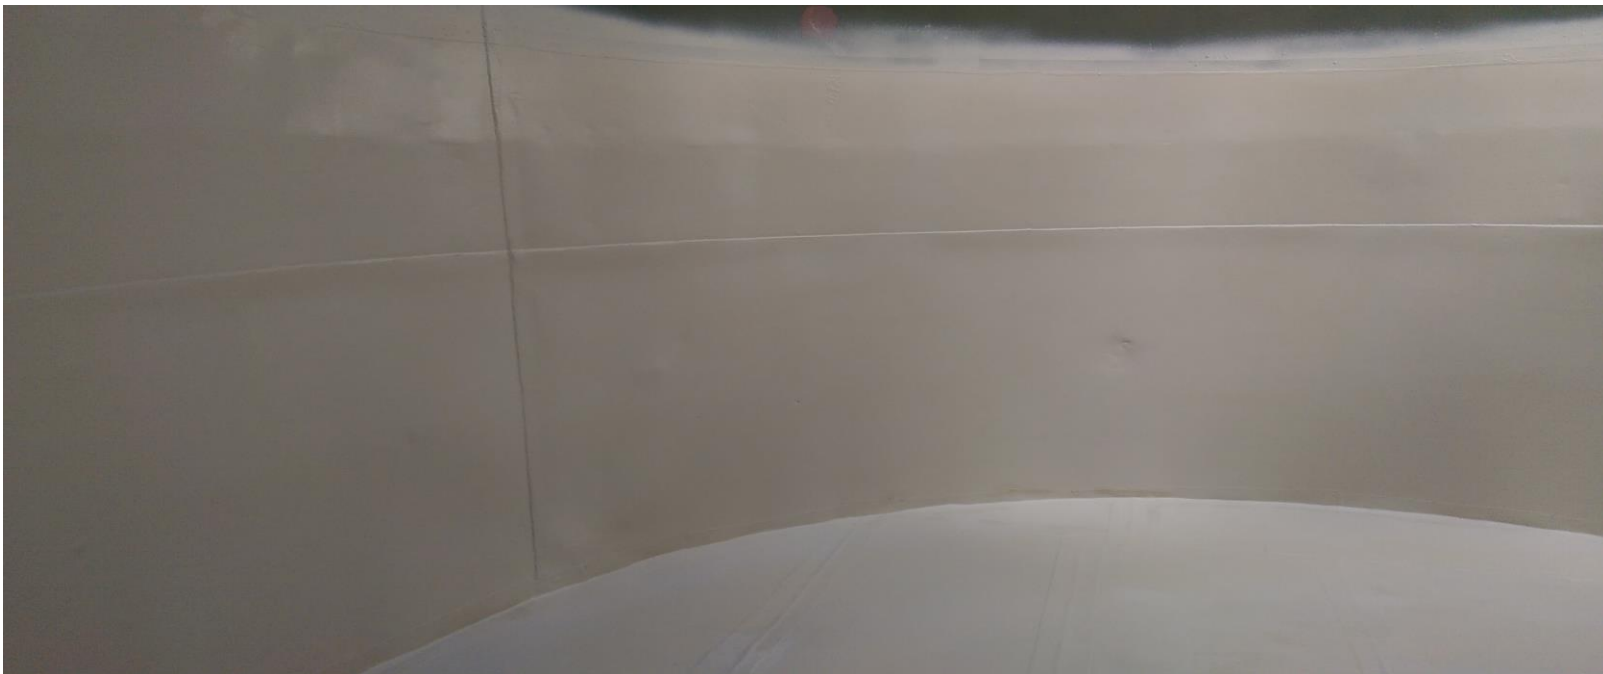

Люк и лаз

Восстановление и защита

